# 丰县城区污水提升泵站改造项目

### 施工图

工程编号: LT11.3.000.2021-018

(第三册 共四册)

除臭工程



二零二一年十一月

# 丰县城区污水提升泵站改造项目

#### 施工图

工程编号: LT11.3.000.2021-018

(第三册 共四册)

除臭工程

审 定:

项目负责人:



# 丰县城区污水提升泵站改造项目


分册目录

第一册 建筑工程

第二册 电器工程

第三册 除臭工程

第四册 流量计工程

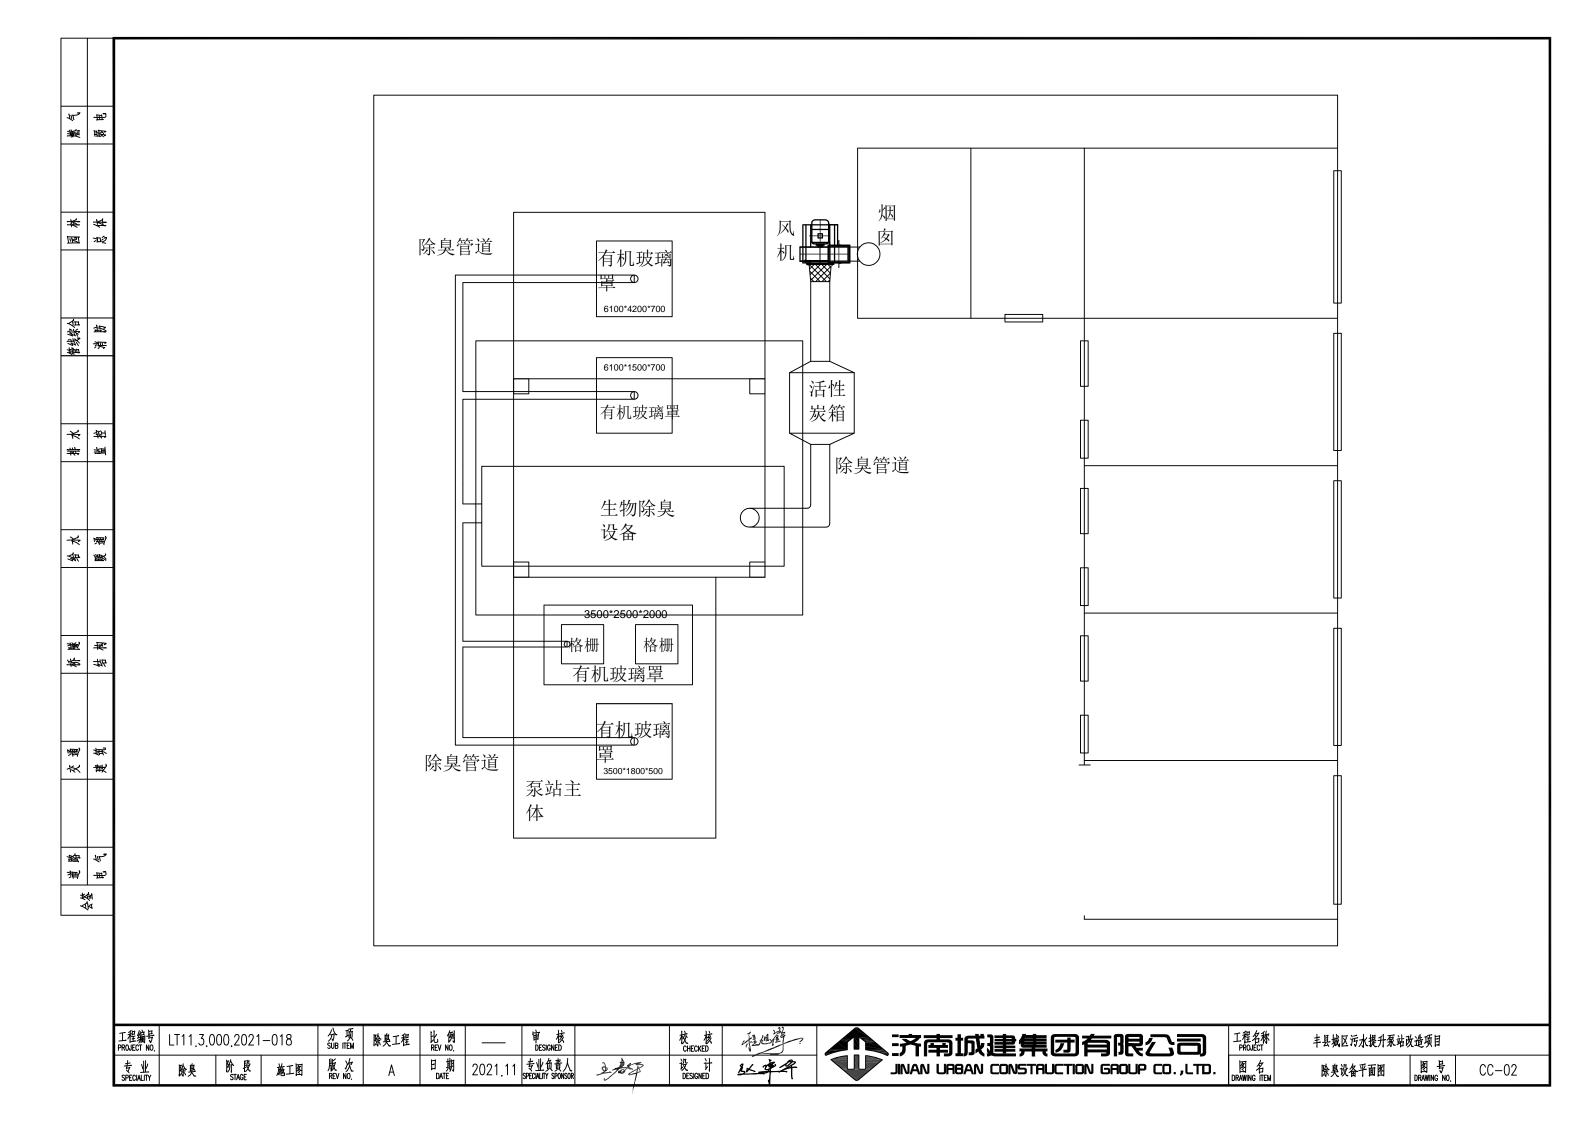

#### 生物除臭设备材料表

编号	名 称	规格	单位	数量	备注
1	生物除臭箱体	外形尺寸5*2.5*2.5m	套	1	型号: SM-SW11000
2	填料		m³	33	陶粒、火山岩等复合填料
3	保温层		批	1	<b>箱体保温</b>
4	保温房	尺寸:6m*3m*3m	箱	1	
5	水箱		个	1	不锈钢
6	循环水泵	Q=20m3/h、H=23m、N=2.2kw(一台泵)	台	2	一用一备 (高原电机)
7	加湿泵	Q=12.5m3/h, H=25m, N=2.2kw	台	1	
8	玻璃钢风机	Q=11000m3/s	台	1	型号: ZYF7C-15KW 3000pa
9	PH计		套	1	量程0-14 工作温度 0-65℃ 精度0.1% 输出:4-20mA
10	加热器及温度控制器		套	1	材质:316不锈钢 温度控制0-300摄氏度 0-50摄氏度
11	液位计		套	1	0-50m
12	压力表		套	1	量程 0-0.6Mpa
13	PLC电控柜		套	1	304不銹钢壳体
14	排放烟囱	15m DN600	根	1	材质:玻璃钢、含支架检修平台
15	设备之前连接管道	DN600	批	1	不锈钢材质
16	不锈钢加盖	d=1.0mm, DN150, L=100mm	平方米	243	
17	玻璃钢拱形加盖	DN300	平方米	52	玻璃钢
18	不锈钢收集管道	DN300 不锈钢螺旋风管	m	55	
19	不锈钢收集管道	DN250 不锈钢螺旋风管	m	11	
20	不锈钢收集管道	DN200 不锈钢螺旋风管	m	68	
21	不锈钢收集管道	DN600 不锈钢螺旋风管	m	5	
22	不锈钢弯头	DN200 (带法兰)	个	13	
23	不锈钢弯头	DN300 (帯法兰)	个	2	
24	不锈钢弯头	DN250 (带法兰)	个	1	
25	不锈钢弯头	DN600 (带法兰)	个	1	
26	异径三通	DN300-200-300 (帯法兰)	个	7	
27	等径三通	DN300 (帯法兰)	个	2	
28	变径	DN200-300 (带法兰)	个	1	
29	变径	DN250-300 (带法兰)	个	1	
30	变径	DN300-600 (带法兰)	个	2	
31	风阀	DN200 (带法兰)	个	13	
32	风阀	DN250 (帯法兰)	个	3	
33	过路桁架	3m 碳钢材质	个	1	
34	过路桁架	5m 碳钢材质	$\uparrow$	1	
35	法兰短接		批	1	不锈钢材质
36	管道支架		个	60	镀锌材质

说明:

1.此材料表为预估数据,仅供参考。具体数据依照现状情况而定。

工程编号 PROJECT NO.	LT11.3.0	00.2021	-018	分 项 SUB ITEM	除臭工程	比例 REV NO.		审 核 DESIGNED		校 核 CHECKED	传播
专业 SPECIALITY	除臭	阶 段 STAGE	施工图	版次 REV NO.	Α	日期 DATE	2021.11	专业负责人 SPECIALITY SPONSOR	2	设 计 DESIGNED	3K 2 2

※ 路 田 田

路 旅 本

普 第 所 防

**排 始** 水 致

% 聚 水 運

塔 岩

漢 後 選

会 道 声 点

济南旅建集图 JINAN URBAN CONSTRUC	团有限公司	
JINAN URBAN CONSTRUC	TION GROUP CO.,LTD.	ו

	工程名称 PROJECT	丰县城区污水提升泵站改		
ii	图 名 DRAWING ITEM	生物除臭设备材料表	图号 DRAWING NO	CC-03